

COOL分電盤と一般仕様分電盤の表面温度の比較 (2023年5月15日 13:00)

COOL分電盤

一般仕様分電盤

外観写真




両盤とも
西向き設置




サーモ
グラフィー
画像




前面

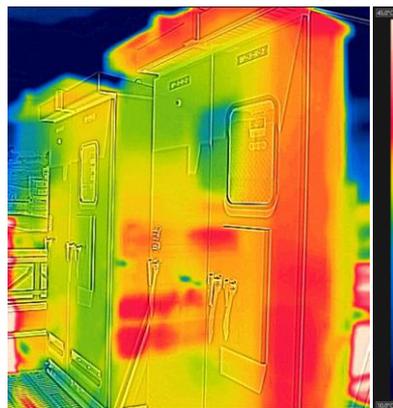

背面

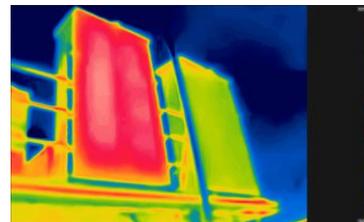

運用中現場 COOL分電盤と一般仕様分電盤の盤内温度・外気温の比較

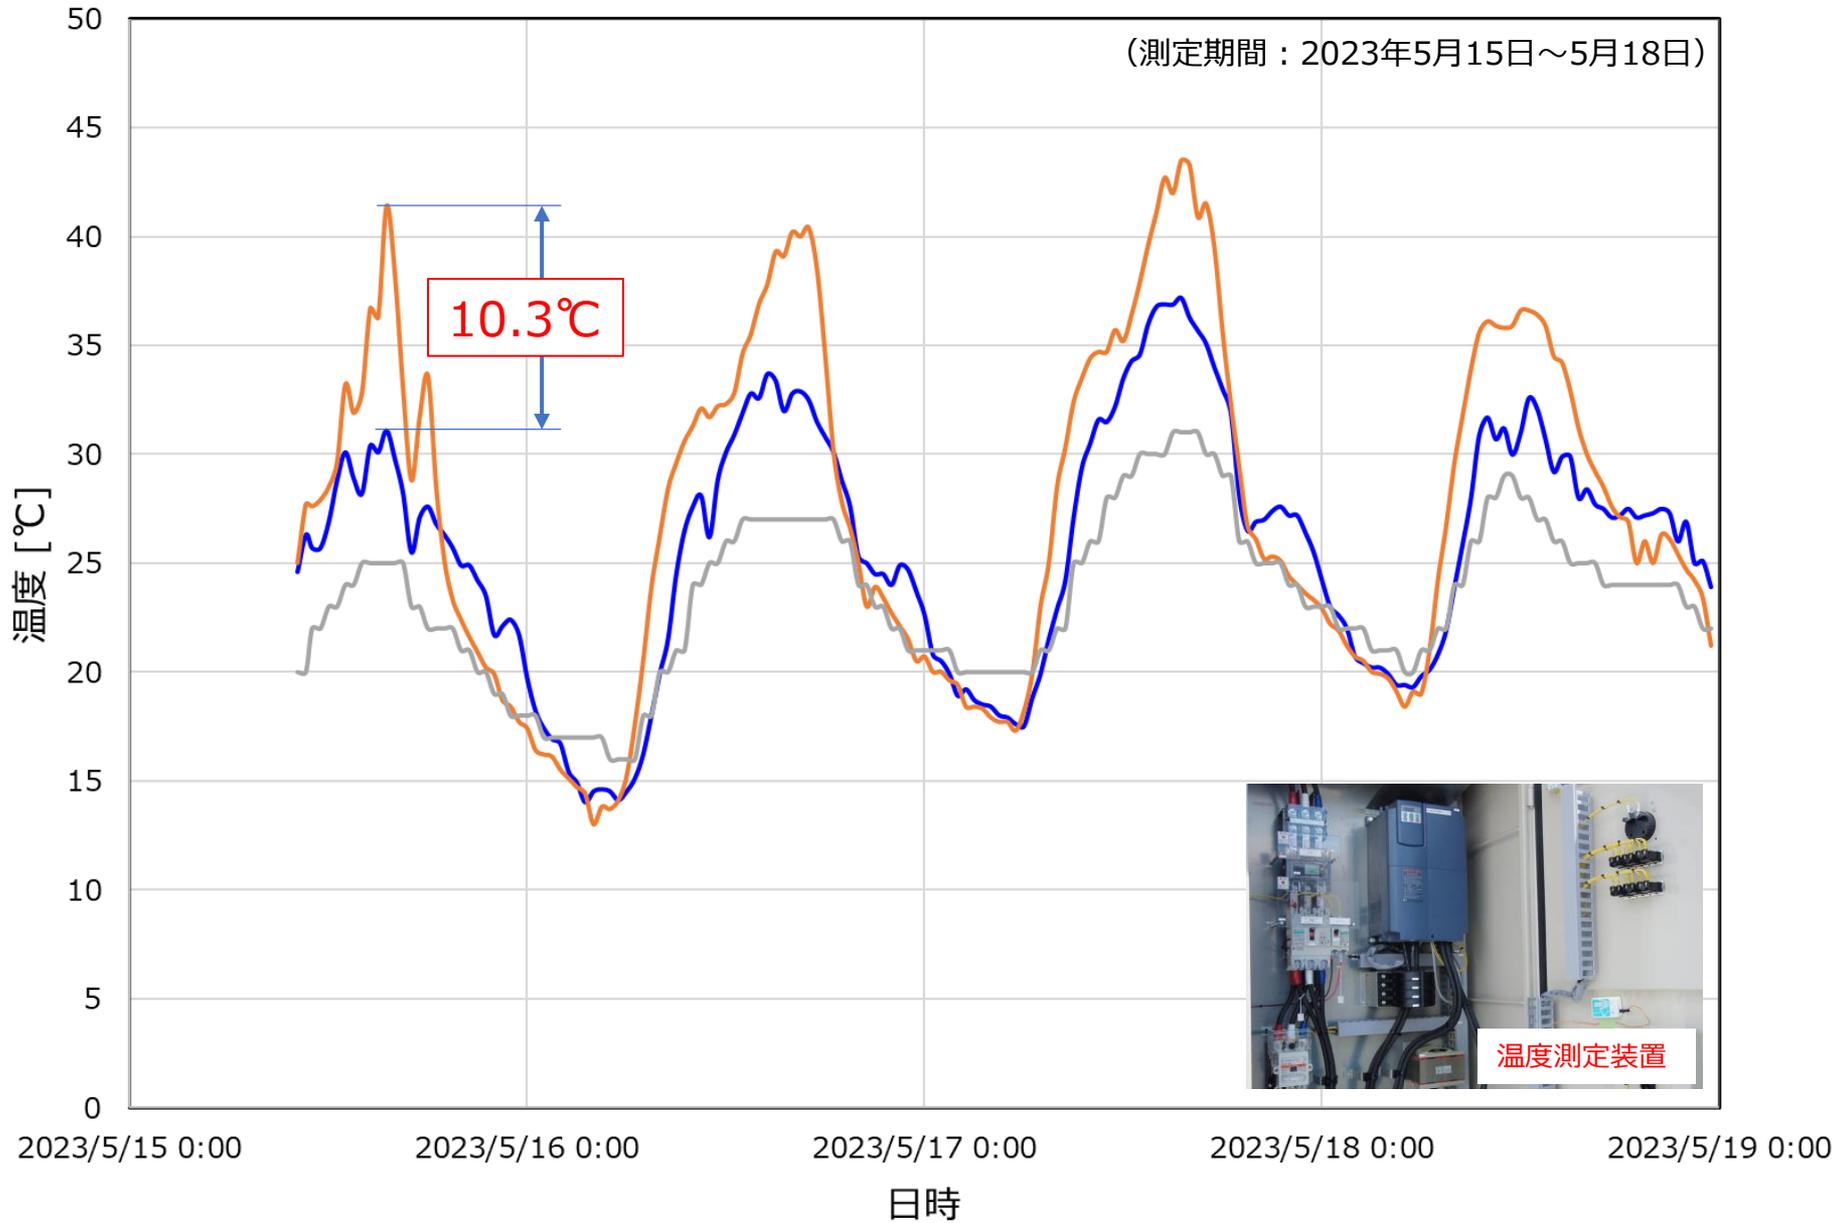

— COOL分電盤 — 一般仕様分電盤 — 設置場所の気温(WN社天気予報より)